


# Draufsicht - Fundamentvorbereitung

R290 Monoblock - 6 kW

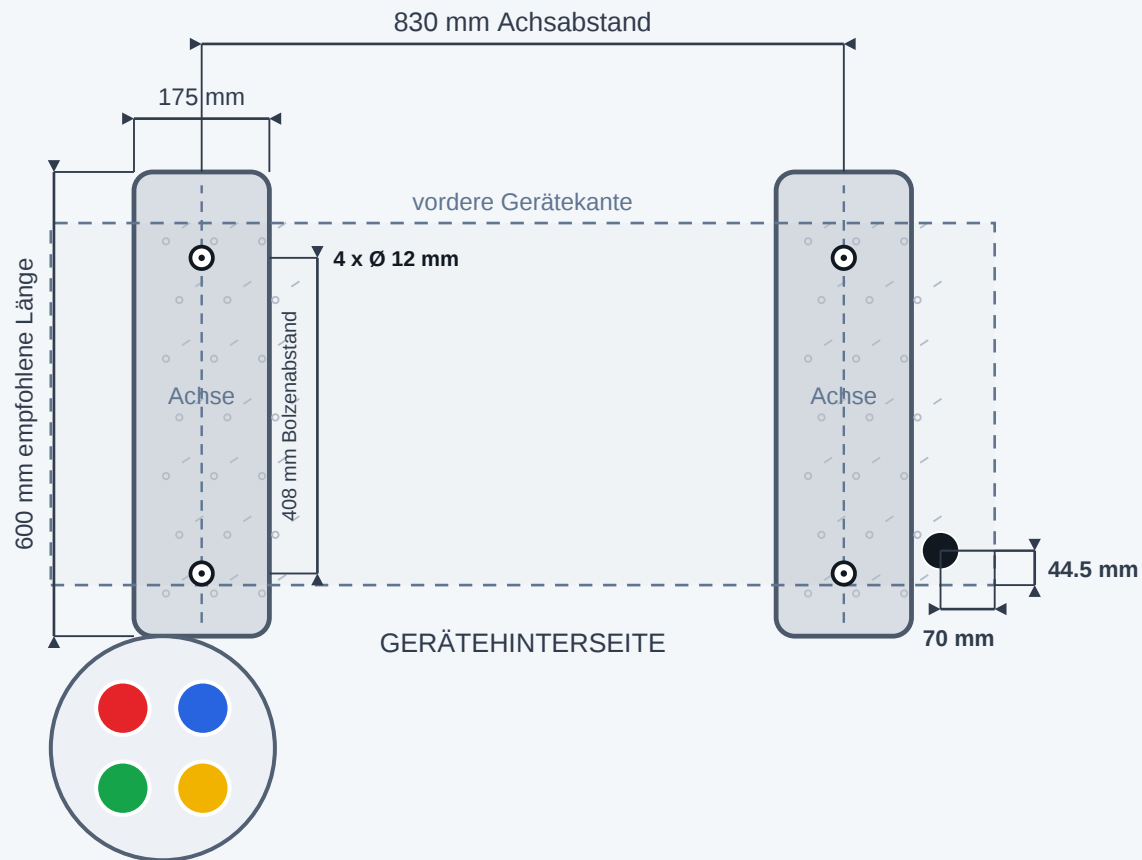

## Planungsdaten

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Geräteabmessung        | 1220 x 468 mm          |
| Befestigungsachsen     | 830 mm                 |
| Bolzenbild             | 830 x 408 mm           |
| Befestigungsbohrungen  | 4 x Ø 12 mm            |
| Fundamentstreifen      | 2 x 175 mm breit       |
| Wasseranschluss        | G1 Außengewinde (DN25) |
| Position Ø 33 seitlich | 70 mm                  |
| Position Ø 33 hinten   | 44.5 mm                |


## Hinweise

- Fundament frostfrei, tragfähig und waagrecht herstellen.
- Kondensat dauerhaft frostfrei und versickerungsfähig ableiten.
- Leitungsführung an die Gegebenheiten der Baustelle anpassen.
- Freiräume und R290-Sicherheitsabstände separat beachten.

● Vorlauf
 ● Rücklauf
 ● Strom
 ● Bus
 ● Kondensat Ø 33

# Draufsicht - Fundamentvorbereitung

R290 Monoblock - 12 kW

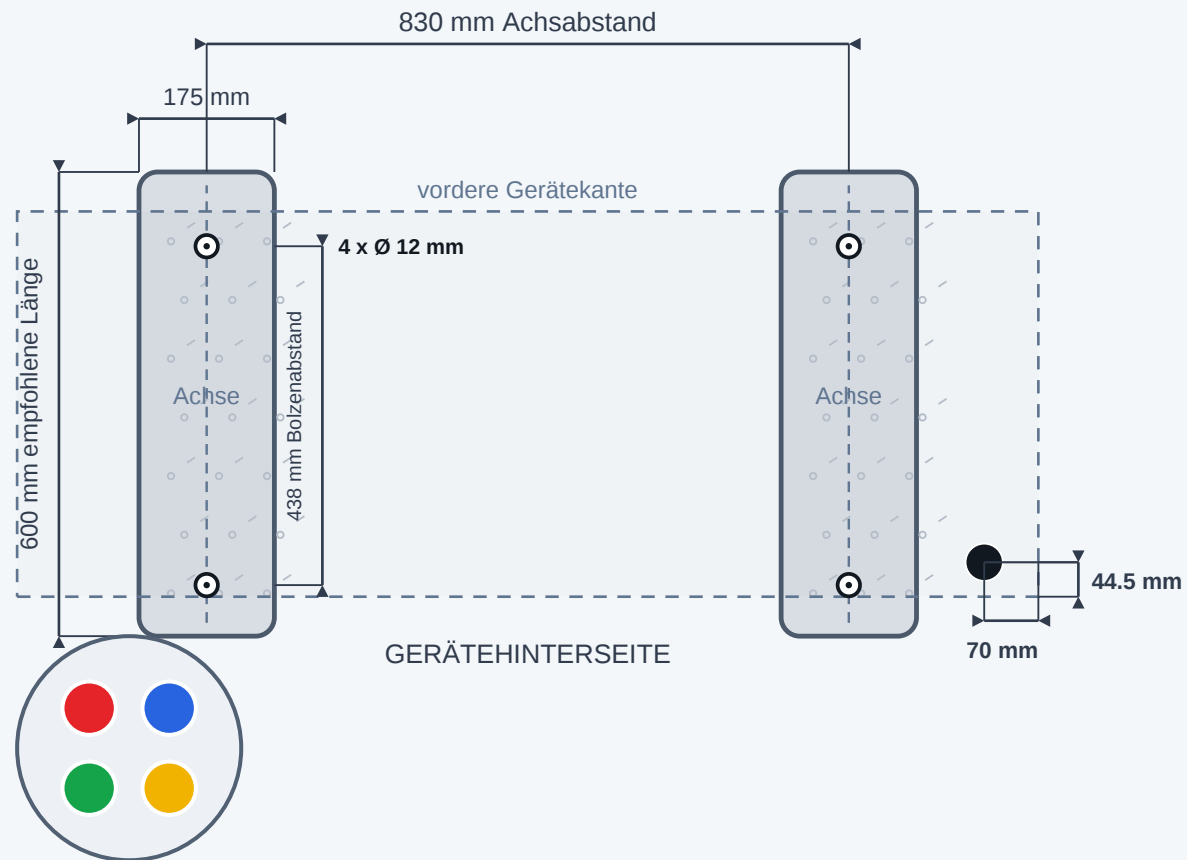

## Planungsdaten

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Geräteabmessung        | 1320 x 498 mm          |
| Befestigungsachsen     | 830 mm                 |
| Bolzenbild             | 830 x 438 mm           |
| Befestigungsbohrungen  | 4 x Ø 12 mm            |
| Fundamentstreifen      | 2 x 175 mm breit       |
| Wasseranschluss        | G1 Außengewinde (DN25) |
| Position Ø 33 seitlich | 70 mm                  |
| Position Ø 33 hinten   | 44.5 mm                |


## Hinweise

- Fundament frostfrei, tragfähig und waagrecht herstellen.
- Kondensat dauerhaft frostfrei und versickerungsfähig ableiten.
- Leitungsführung an die Gegebenheiten der Baustelle anpassen.
- Freiräume und R290-Sicherheitsabstände separat beachten.

● Vorlauf
 ● Rücklauf
 ● Strom
 ● Bus
 ● Kondensat Ø 33

# Draufsicht - Fundamentvorbereitung

R290 Monoblock - 18 kW

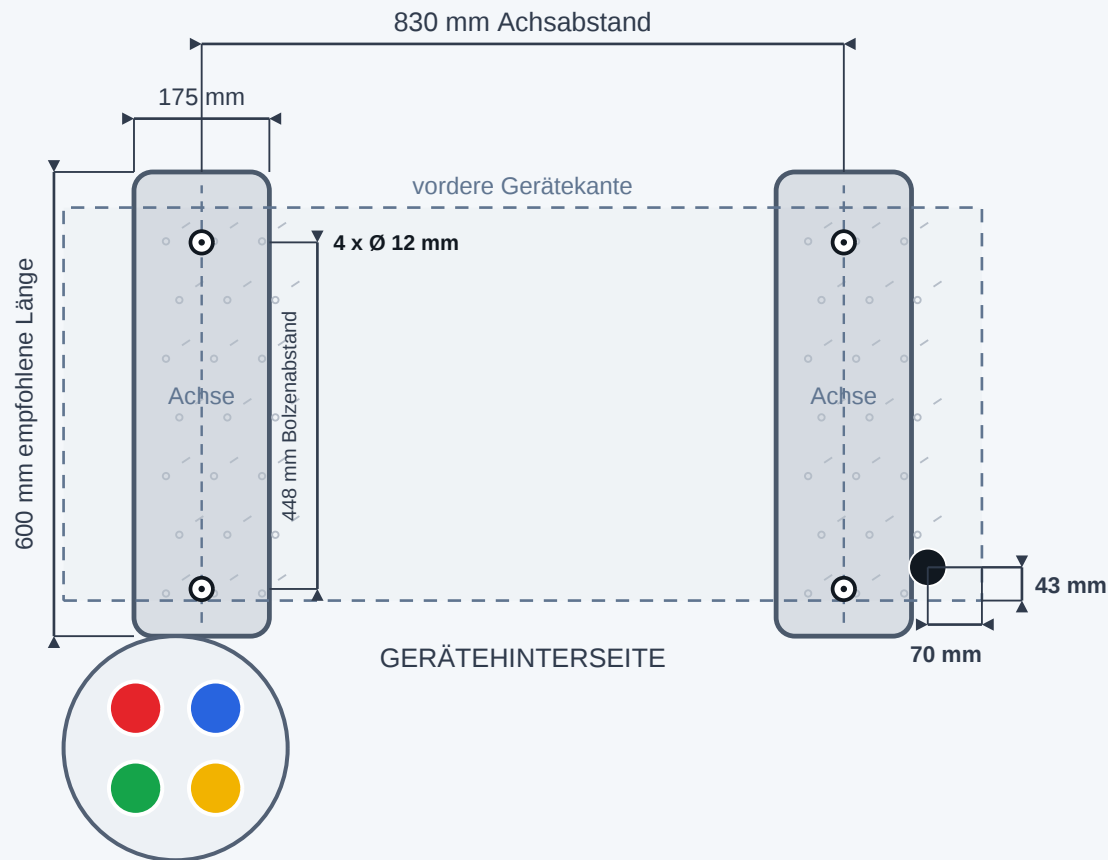

## Planungsdaten

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| Geräteabmessung        | 1187 x 508 mm              |
| Befestigungsachsen     | 830 mm                     |
| Bolzenbild             | 830 x 448 mm               |
| Befestigungsbohrungen  | 4 x Ø 12 mm                |
| Fundamentstreifen      | 2 x 175 mm breit           |
| Wasseranschluss        | G1 1/4 Außengewinde (DN32) |
| Position Ø 33 seitlich | 70 mm                      |
| Position Ø 33 hinten   | 43 mm                      |

## Hinweise

- Fundament frostfrei, tragfähig und waagrecht herstellen.
- Kondensat dauerhaft frostfrei und versickerungsfähig ableiten.
- Leitungsführung an die Gegebenheiten der Baustelle anpassen.
- Freiräume und R290-Sicherheitsabstände separat beachten.

● Vorlauf
 ● Rücklauf
 ● Strom
 ● Bus
 ● Kondensat Ø 33